

C. ROYER

Unité Réseau Electricité Normandie
MOAD Raccordement Calvados
Site de CAEN

Description des travaux

Travaux à la charge de la commune :

- Extension de réseau BT de 160m en 3*240² AL depuis le poste HTA/BT
- Implantation d'un coffret de type REMBT

Information complémentaire

Changement du poste HTA/BT à prévoir

Chailloué - Autorisation d'Urbanisme
Réalisation d'un parc d'attraction



Puissance de raccordement = 250 kva



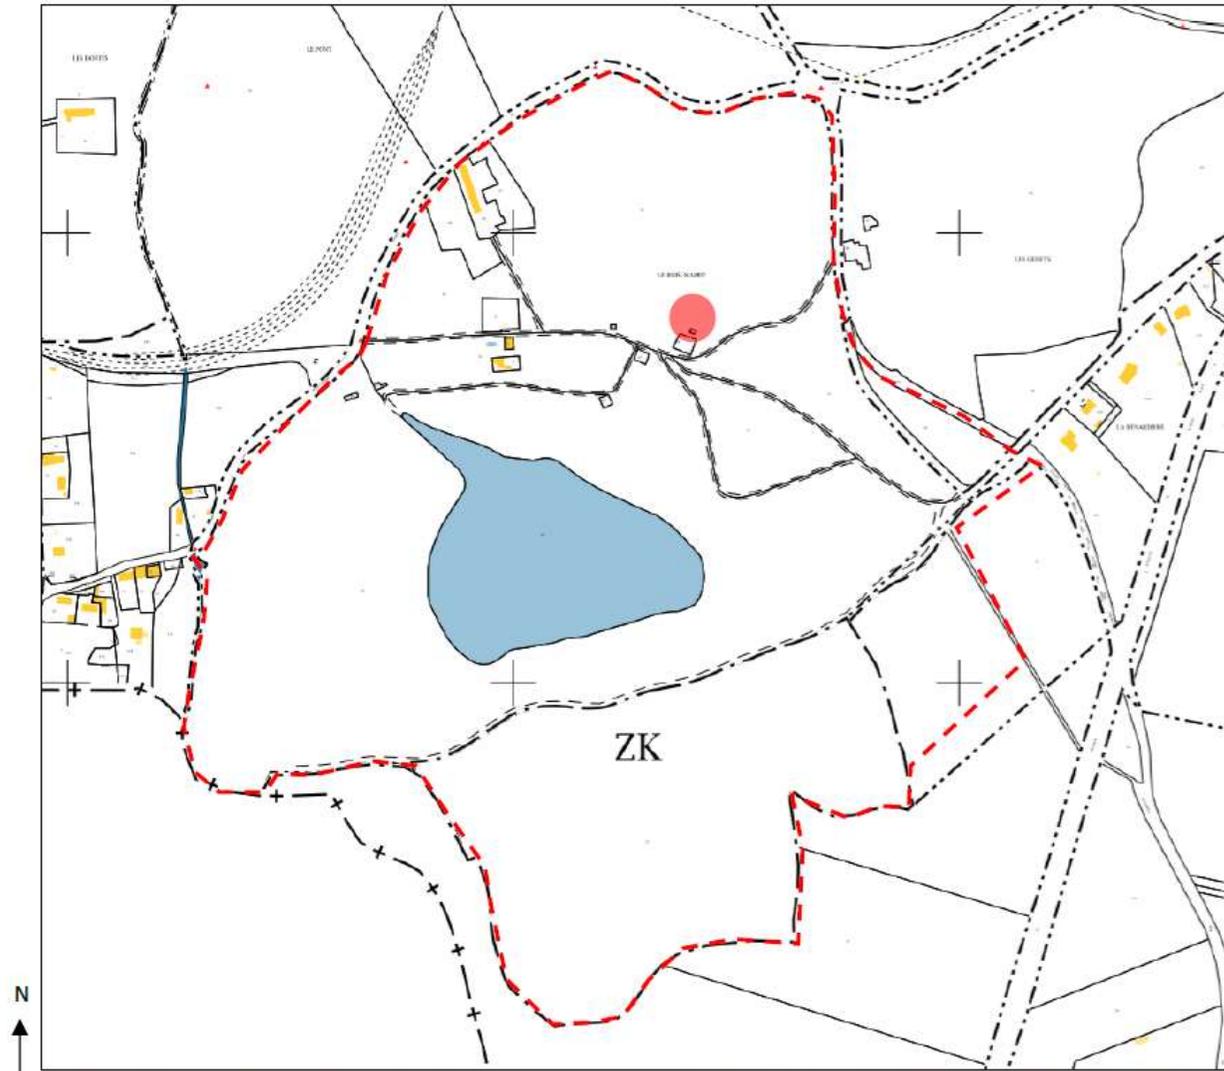


Figure 4 : Emprise approximative du site (pointillé en rouge) et de la filière d'assainissement (à plat rouge) – Source : Cadastre (Limites approximatives)

100 m

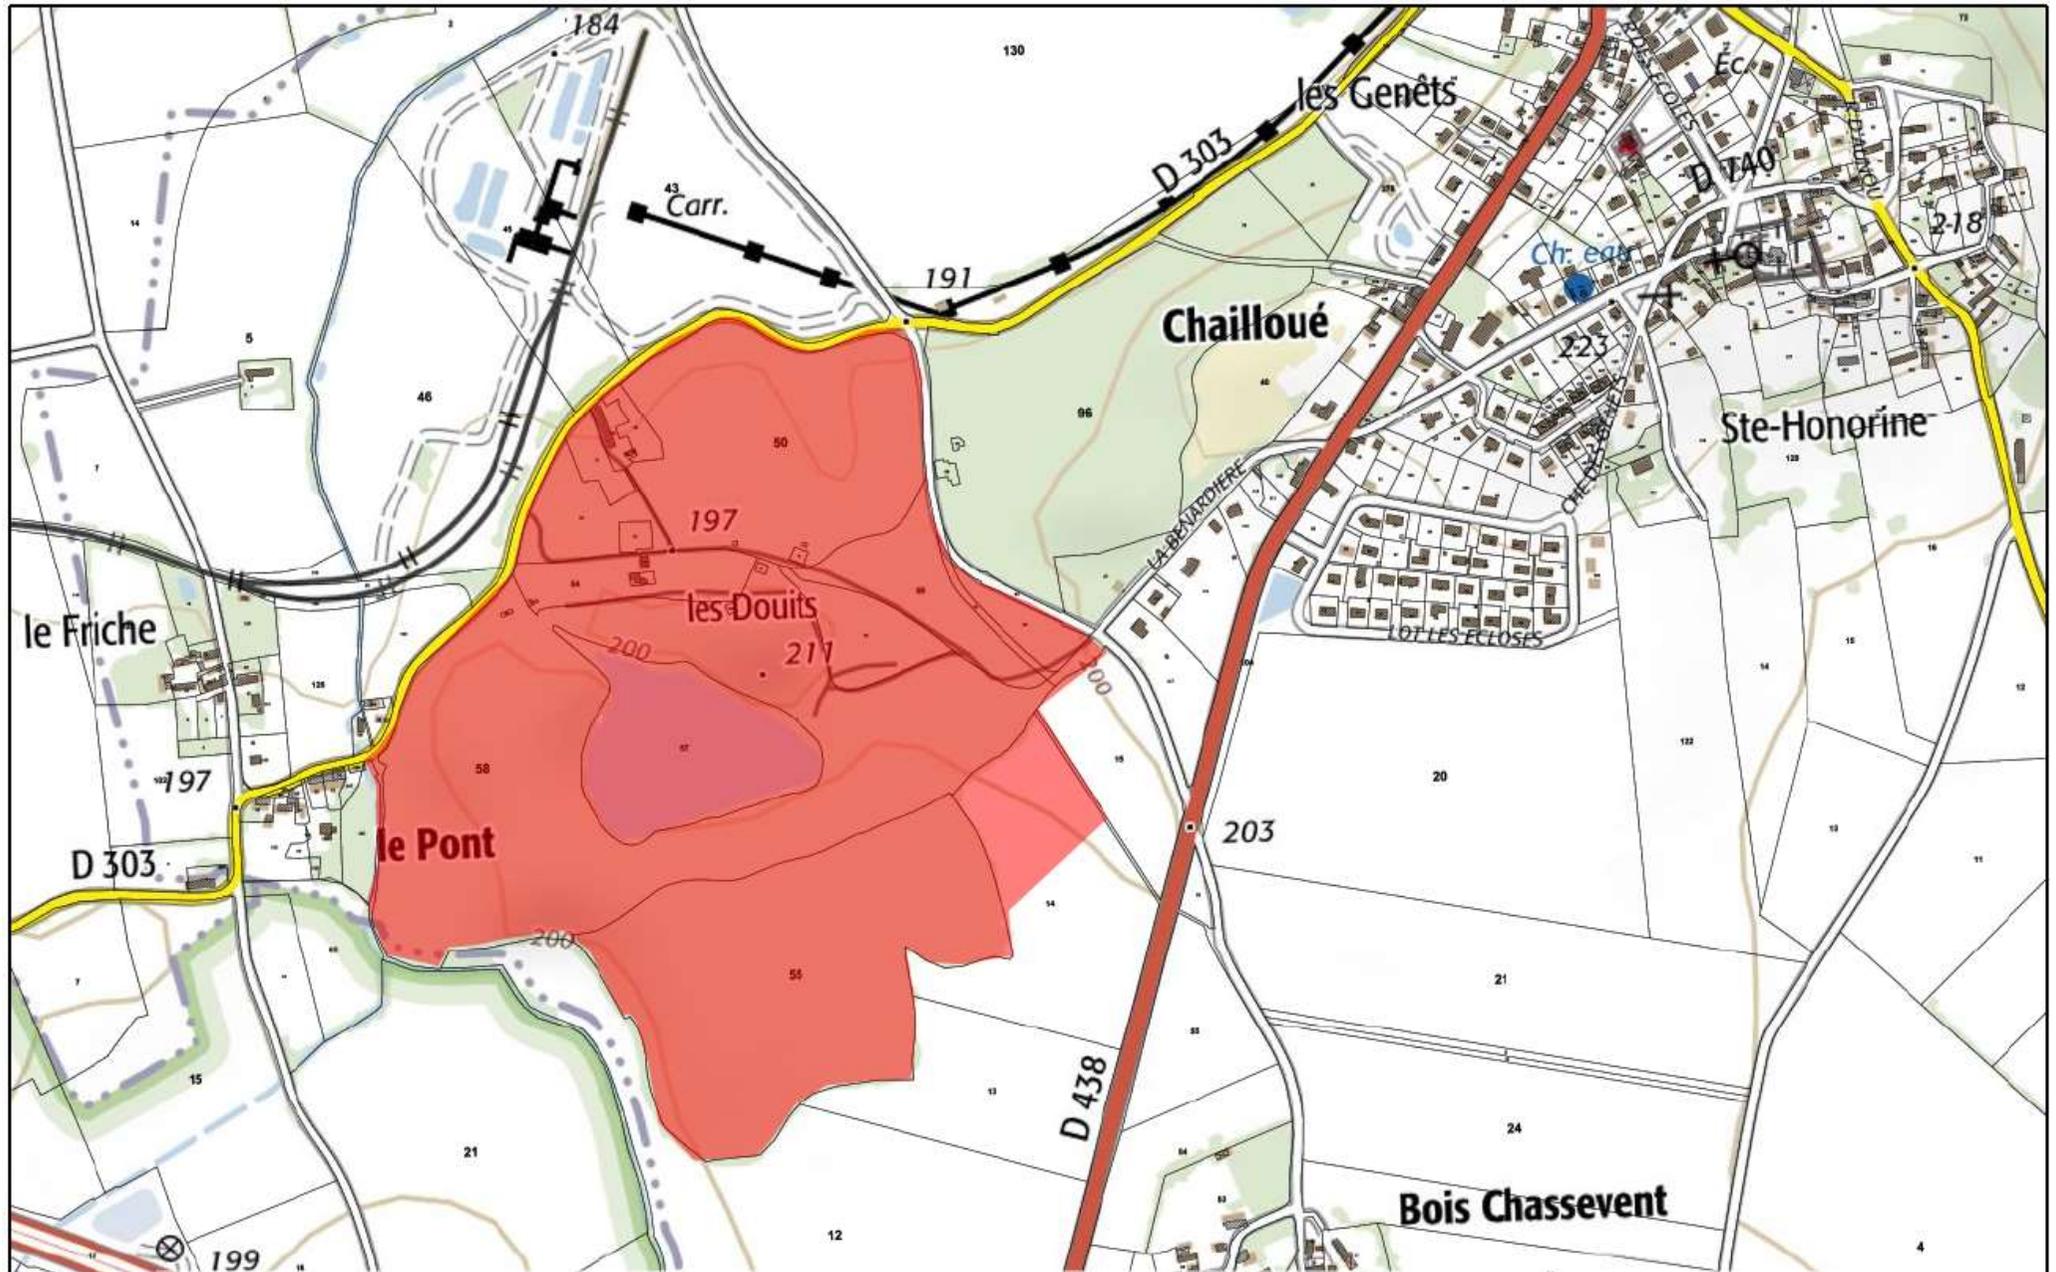

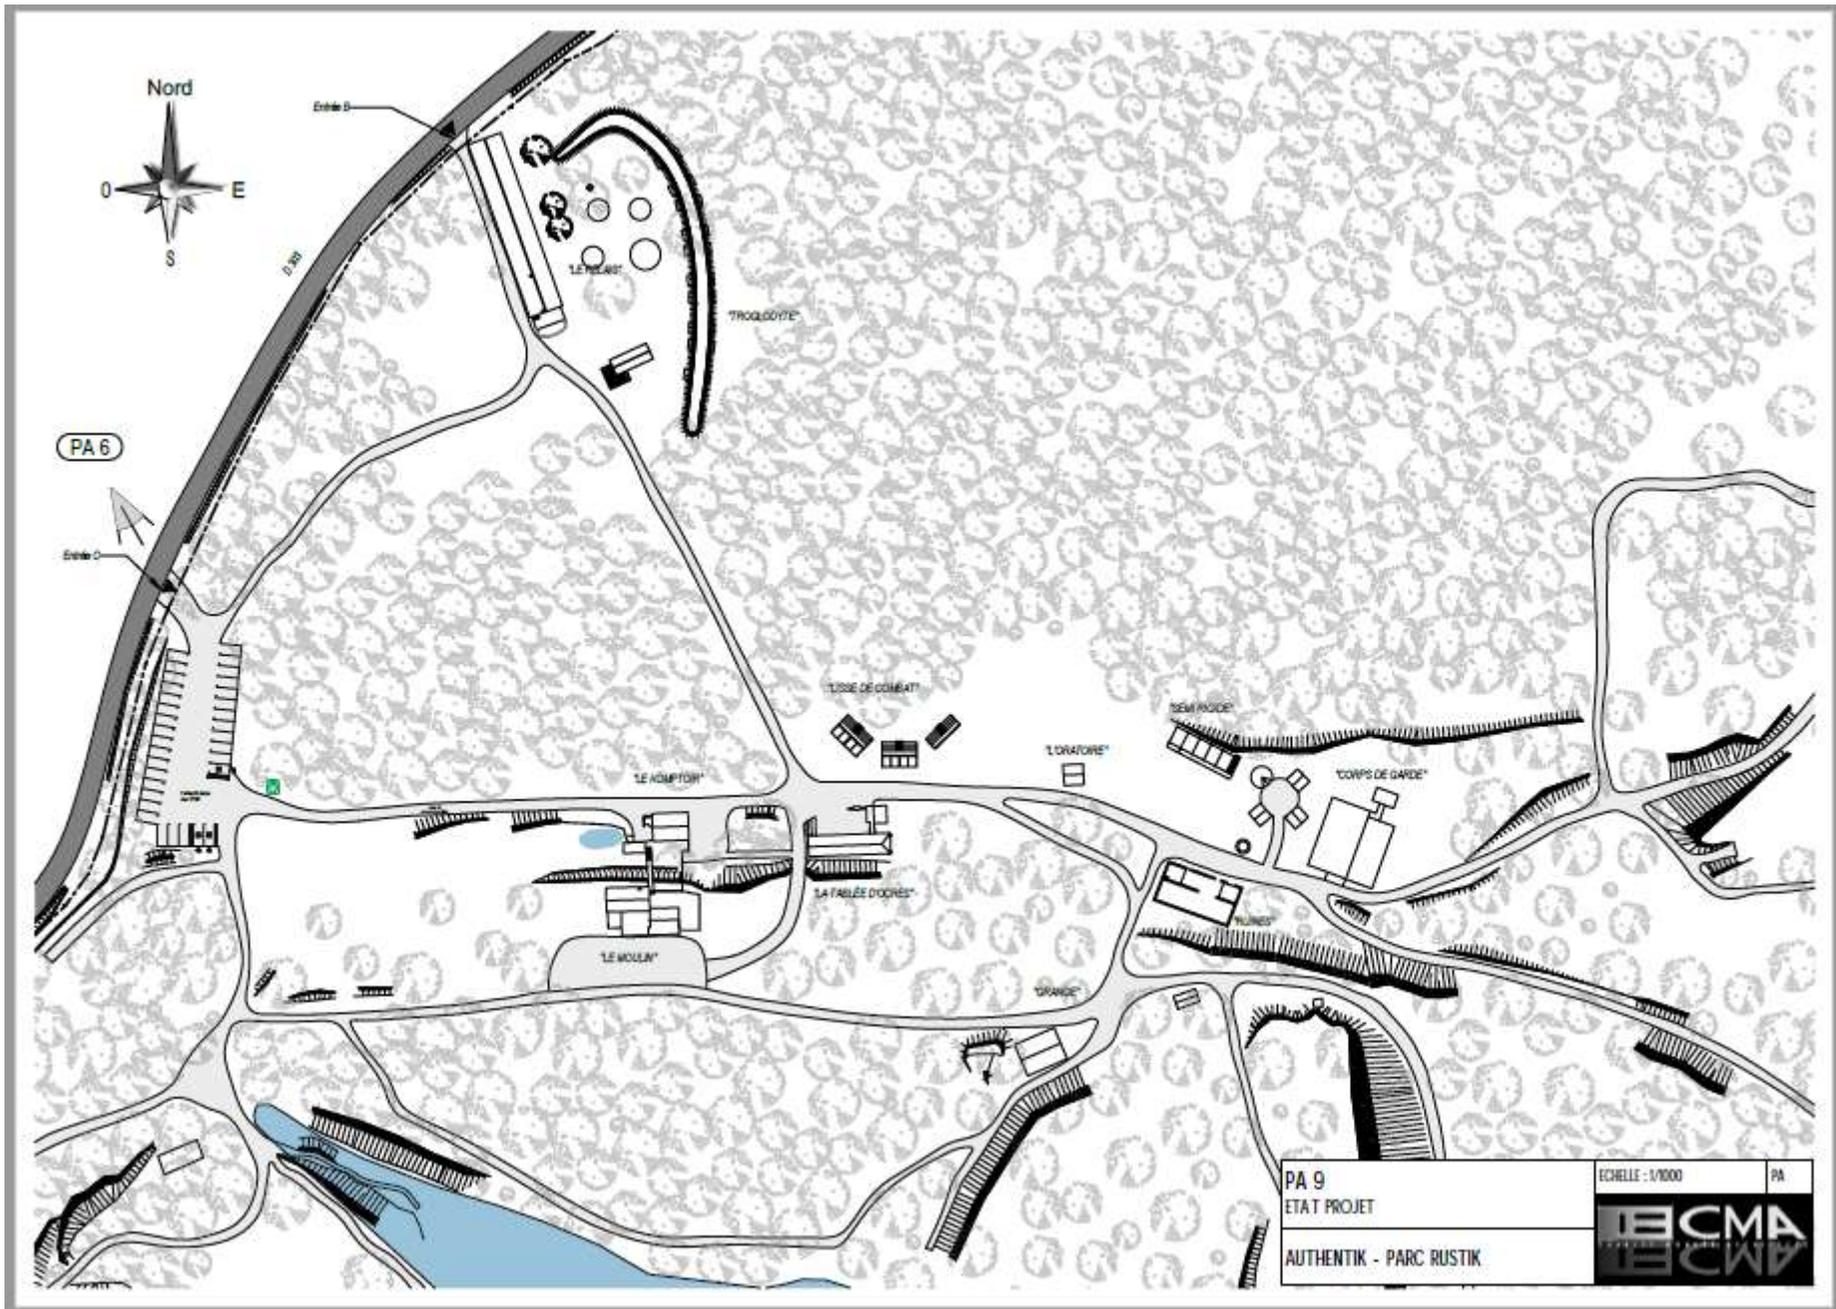

Travaux à la charge de la commune :

- Extension de réseau BT de 160m en 3*240² AL depuis le poste HTA/BT
- Implantation d'un coffret de type REMBT

